


Schemat konstrukcyjny II piętra i dachu nad I piętrzem 1:100

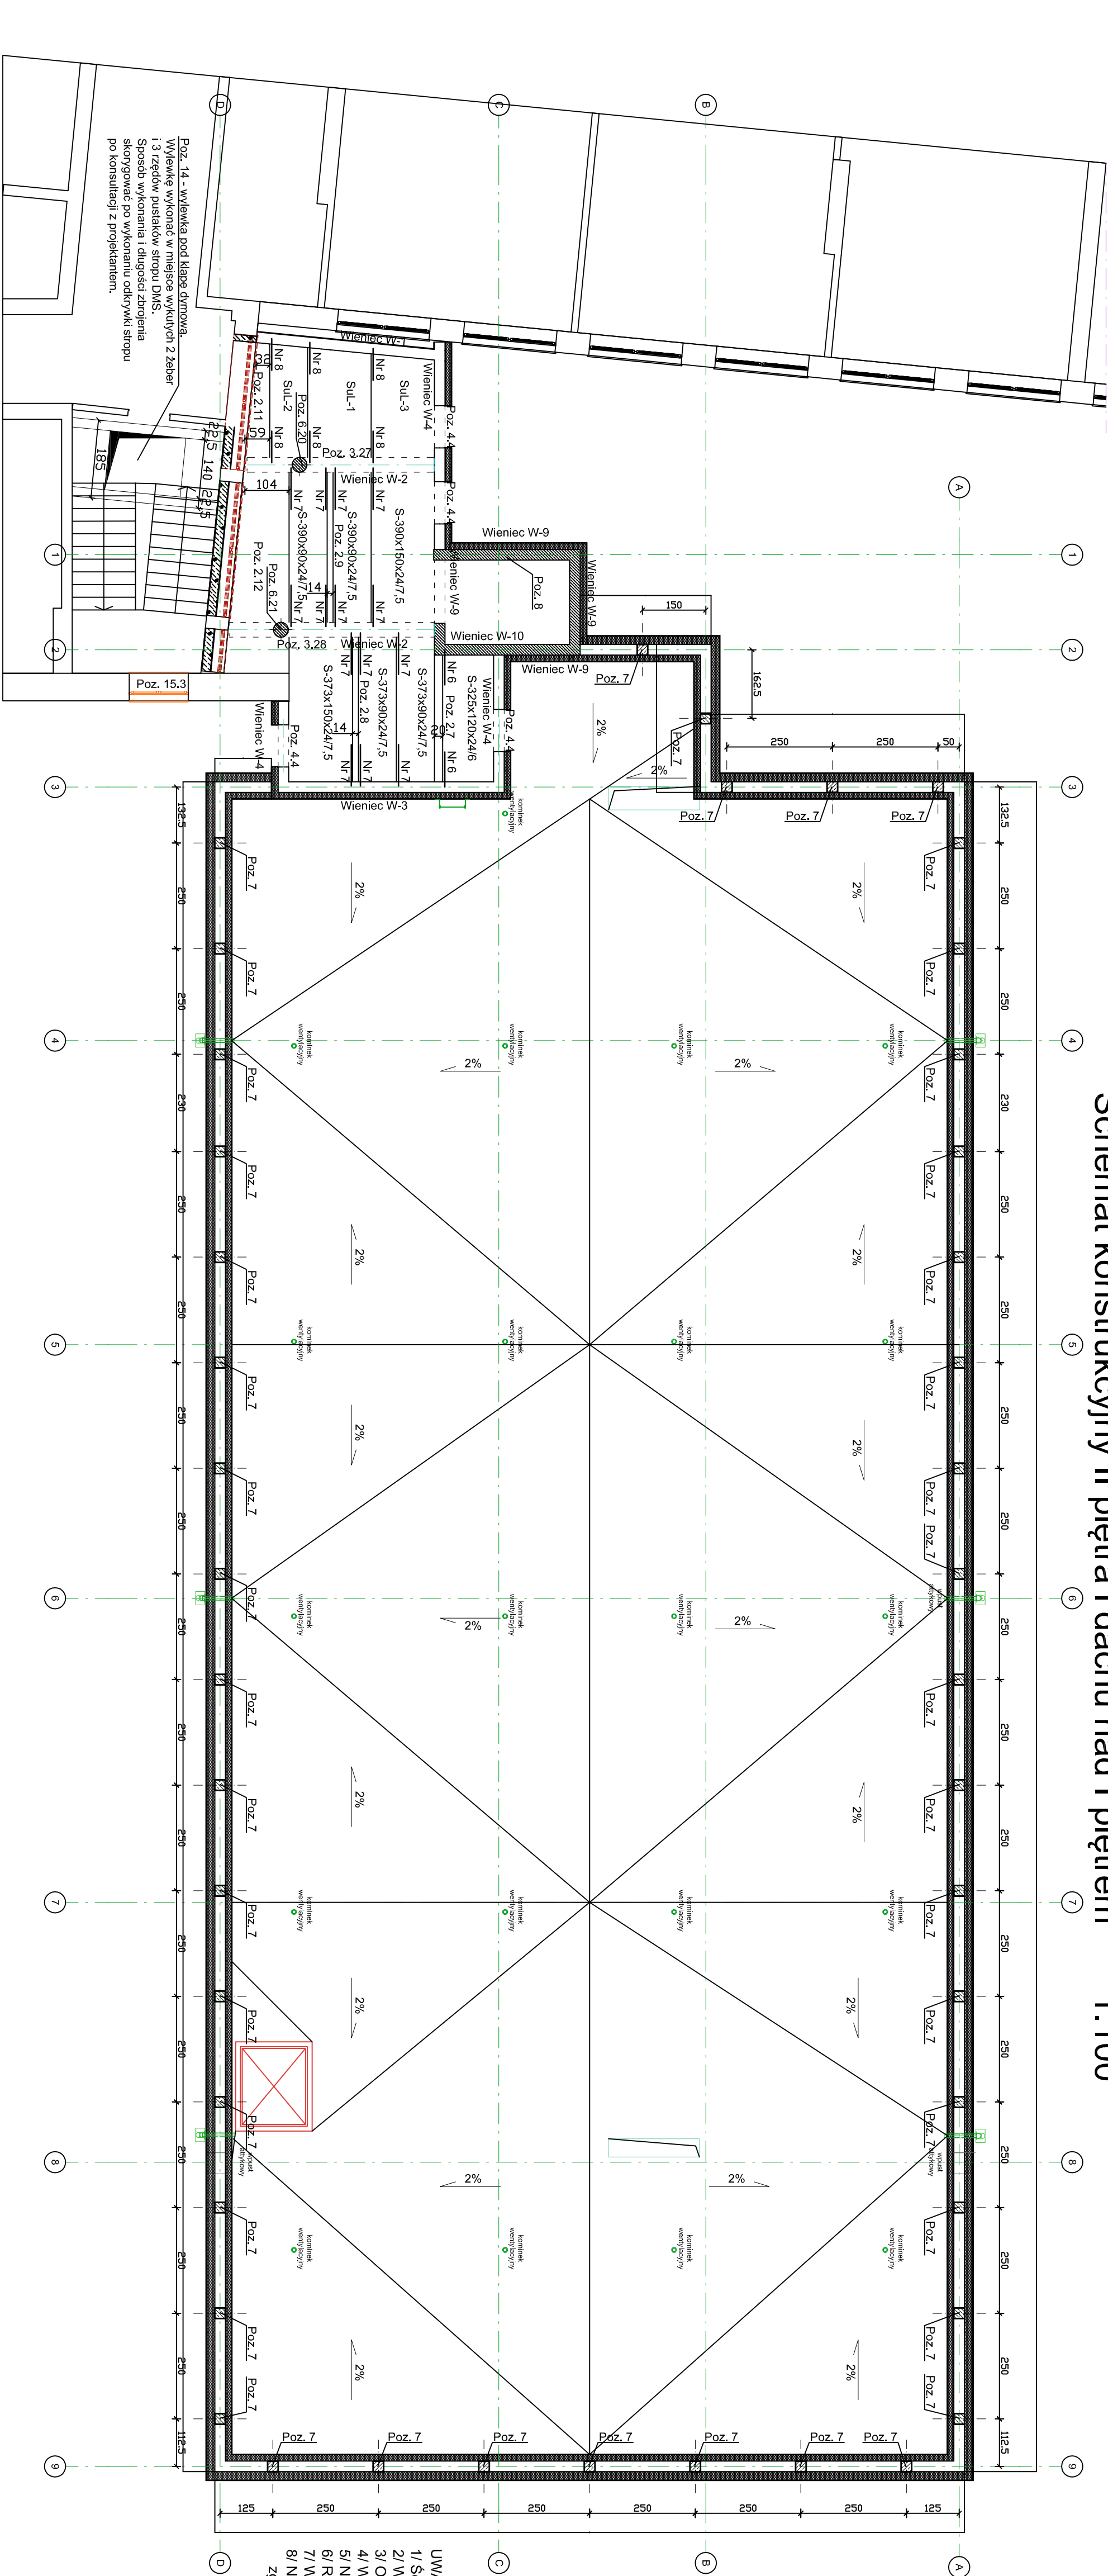

- WYKAZ PRZEBIEGAYCOW:
- S-325x120x24/6 - 2 szt.
  - S-37x150x24/7.5 - 1 szt.
  - S-37x90x24/7.5 - 2 szt.
  - S-325x120x24/6 - 1 szt.
  - S-37x150x24/7.5 - 1 szt.
  - S-37x90x24/7.5 - 1 szt.

- UWAGA:
- 1) Szczyt murywane z bloczkow wapienno-piaskowych K1, IS na zaprawie zwykłej klasy M10.
  - 2) Wszystkie elementy murywane kategorii I, zaprawa projektowana, klasa wykonania pod A.
  - 3) Długość słupów i słupów, słupów i słupów, słupów i słupów, słupów i słupów.
  - 4) Należy wykonać wzmocnienie słupów i słupów, słupów i słupów, słupów i słupów.
  - 5) Należy wykonać wzmocnienie słupów i słupów, słupów i słupów, słupów i słupów.
  - 6) Wszystkie elementy słupów i słupów, słupów i słupów, słupów i słupów.
  - 7) Na dachu zamontować słupów i słupów, słupów i słupów, słupów i słupów.
  - 8) Na dachu zamontować słupów i słupów, słupów i słupów, słupów i słupów.

NAZWA I ADRES OBIEKTU	15.05.2019r.
SAŁOZIELNY PUBLICZNY ZNAKOWY OBIEKT ZAKONTOWE W PARCZEWIE	Rok IV
OBIEKT GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	
NAZWA PRACOWNIKA	SKALA
SCHEMAT KONSTRUKCYJNY II PIĘTRA I DACHU NAD I PIĘTRZEM	1:100
Projektant	mgr inż. Jarosław Wierzbicki
Przebiegający	mgr inż. Sławomir Gabryeliński
	Bu14087
	Bu14083