


RG

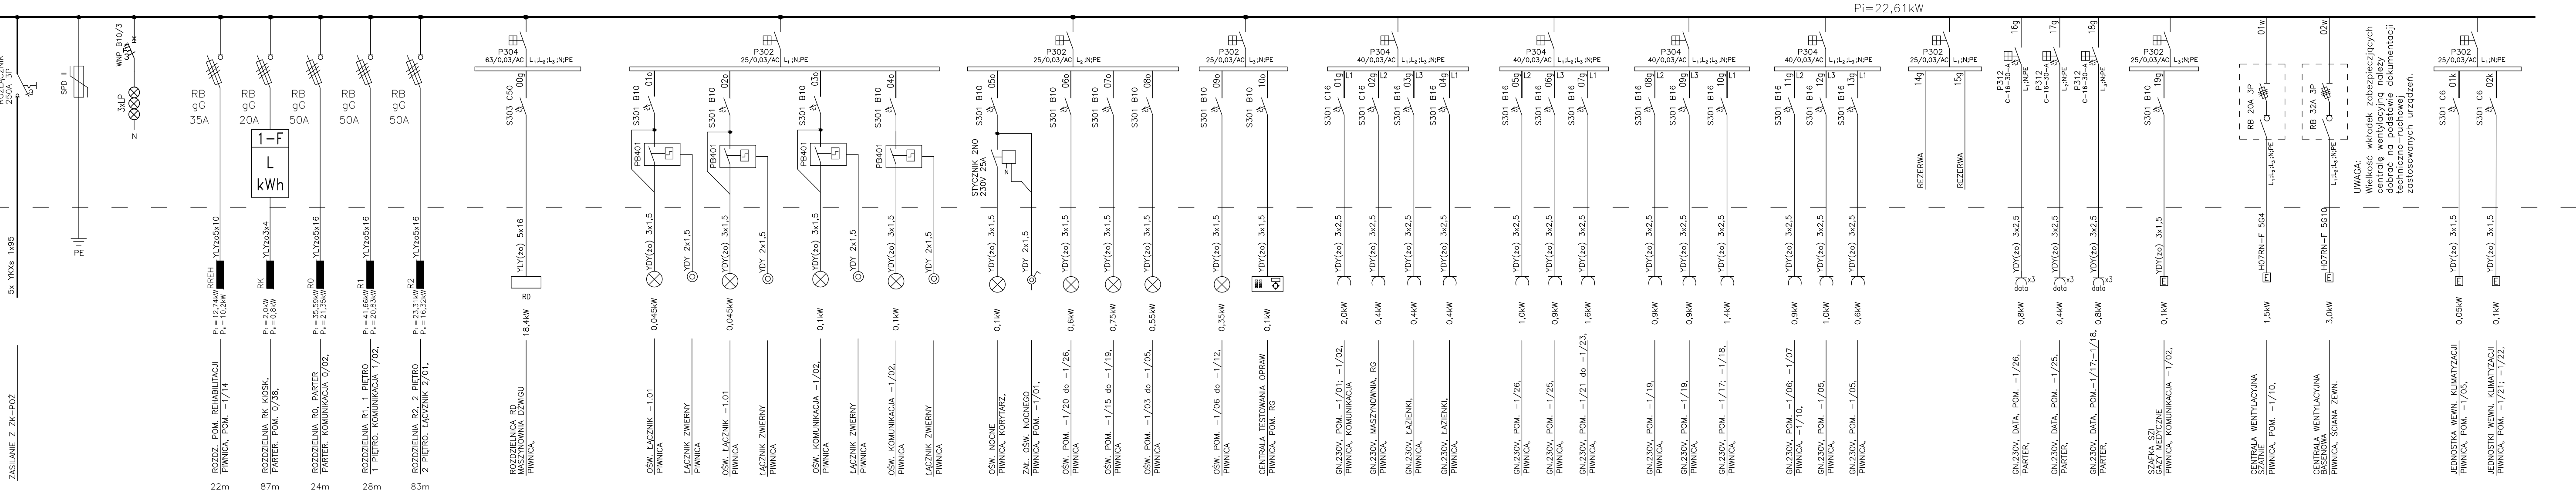

Samoczynne  
wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-S 400/230V

ROZDZIELNICA RG:  
SZAFY np. XL3-400, 1900x885x213  
DRZWICZKI Z ZAMKIEM

$P_i = 156,31\text{kW}$   
 $k_j = 0,5$   
 $P_s = 78,16\text{kW}$   
 $\cos\varphi = 0,92$   
 $I = 122,6\text{A}$

Podłączenie automatyki urządzeń wentylacyjnych wraz z rozruchem wykona Wykonawca lub autoryzowany serwis w/g dostarczonej przez Producenta Dokumentacji Techniczno-Ruchowej w/w urządzeń.

Dostawca rozdzielni nn zasilających (sterujących) centralami wentylacyjnymi winien wykonać ochronę przeciwporażeniową dodatkową dla odbiorów zasilanych z wyżej wymienionych rozdzielni.

Podłączenie automatyki urządzeń klimatyzacyjnych wraz z rozruchem wykona Wykonawca lub autoryzowany serwis w/g dostarczonej przez Producenta Dokumentacji Techniczno-Ruchowej w/w urządzeń.

Pompy, zawory, czujniki itp. pracujące w układzie z centralą wentylacyjną i nagrzewnicą zasilane i sterowane będą z szafy automatyki centrali. Powyższe prace wykona wykonawca tej instalacji w zakresie projektu branży sanitarnej.

|  |                              |
|--|------------------------------|
| PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII I REHABILITACJI   |                              |
| Tytuł rysunku: SCHEMAT ZASILANIA. ROZDZIELNICA RG  |                              |
| Branża: ELEKTRYCZNA  | Faza projektu: WYKONAWCZY    |
| Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie   |                              |
| Lokalizacja: Parczew, ul. Kościelna 136<br>21-200 Parczew  | Data opracowania: 30.05.2019 |
| Projektował: mgr inż. Wojciech Grudziński<br>Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych nr ewid. BU/13892 | Podpis:                      |
| Współpraca: mgr inż. Jarosław Maleszewski  | Podpis:                      |
| Opracowanie:   |                              |
| Jednostka projektowa: STUDIO "ARCHITECTURA PROJEKTOWA"<br>ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok<br>tel. (0-85) 661-08-48  | Nr. Rys: E-14                |